

Répcelak Város Önkormányzata

Répcelak

Tűzvédelmi Szabályzat

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § (1) bekezdése, a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, valamint a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről értelmében a

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 9653 Répcelak, Bartók Béla u.38.

Intézményei: Polgármesteri hivatal, Orvosi rendelő, Sportpálya, Ravatalozó
Bölcsőde - Idősek klubja, Óvoda, - külön szabályzat, tűzriadó terv)

Tűzvédelmi Szabályzatát

az alábbiak szerint adom ki és alkalmazását elrendelem.

A szabályzat hatálya kiterjed Répcelak Város Önkormányzatának helyiségeire, szabadtereire, az általa üzemeltetett egységekre, valamint minden, munkaviszonyban és alkalmasszerűen foglalkoztatott illetve ott tartózkodó személyre.

A szabályzat előírásainak be nem tartása fegyelmi, bírságolási, ill. szabálysértési eljárást von maga után.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Répcelak, 2011-04-15.



Polgármester

I. fejezet

Általános rendelkezések

(1) Répcelak Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) munkavállalói, külső vállalkozások dolgozói kötelesek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről gondoskodni.

(2) Az önkormányzat munkavállalói, külső vállalkozások dolgozói kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint végezni tevékenységüket, illetőleg a létesítmények, építmények, helyiségek tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat megismerni és megtartani, megtartatni.

II. fejezet

Tűzveszélyességi osztály

(1) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai lettek figyelembe véve, így az **Önkormányzat épülete és intézményei „D”-azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes”** tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

III. fejezet

Felelősség és hatáskör

Polgármester

Felelős:

- Jogállása szerint, mint az önkormányzat vezetője, felelős az irányítása alá tartozó intézményi tulajdonban lévő anyagok, eszközök, épületek, berendezések és felszerelések kezeléséért, azok állapotának megővéséért.
- Fentiek értelmében felelős az intézmény és a személyi tulajdon védelméért, a tűzvédelmi biztonság megteremtéséért és biztosításáért.

Köteles:

- Intézkedést tesz a vonatkozó tűzvédelmi rendeletekben és szabályzatokban előírtak végrehajtása és azok ellenőrzése érdekében.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az idegen gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek.(pld. nyílt lánggal történő munka).
- Elrendeli az új belépő dolgozóknak a munkába állást megelőzően történő elméleti és gyakorlati, továbbá az alkalmazottaknak éves ismétlődő oktatását, valamint a tűzvédelmi megbízottnak szükség esetén a továbbképzését.
- Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, ellenőrzéseken - távolléte esetén - az intézkedésre jogosult helyettesével képviselteti magát.
- Szükség szerint elrendeli a felügyeletet tűzveszélyes tevékenység végzése esetén.
- Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, ellenőrzéseken - távolléte esetén - az intézkedésre jogosult helyettesével képviselteti magát.
- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességének fenntartásáról, karbantartásuk és felülvizsgálatuk végrehajtásáról.
- Engedélyezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet.

Gondoskodik arról, hogy:

- A szabályzat - változás esetén - kiegészítés, módosítás és 5 évenként a rendszeres felülvizsgálat megtörténjen.
- Tűzvédelmi berendezések, felszerelések és egyéb berendezések (világító, villamos, villámvédelmi, statikus feltöltődés elleni védelem) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok elvégzéséről.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével bejelentésre kerüljön.
- Minden használatbavételi (üzembe helyezési) hatósági eljárásra az illetékes tűzoltóságot meghívni.

Dolgozók jogai, kötelességei

A dolgozó jogosult és köteles:

- A reá bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni, a dohányzási tilalmat megtartani.
- Megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.
- Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani.
- Köteles Tűzvédelmi Szabályzatban a ZÁRÁS-sal kapcsolatos Tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani.

Köteles:

- Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni.
- Munkavégzés során a kezelés- és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatot a rá vonatkozó mértékben ismerni, betartani.
- A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.
- Tűzeset vagy káreset alkalmával a részére meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani.
- Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni.
- Figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

IV. fejezet

Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a dolgozók munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi ismereteket a munkába állásuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék. A munkáltató, a dolgozóit köteles a munkakörüknek megfelelő rendszeres tűzvédelmi továbbképzésben részesíteni; ha nem történik meg, tűzvédelmi bírság szabható ki.

Az *önkormányzat* minden dolgozója köteles a jelen szabályzatban meghatározott időben, illetve időközökben tűzvédelmi oktatáson részt venni. Az a dolgozó, aki a szükséges ismeretekkel nem rendelkezik, munkájából felfüggeszhető! Az a munkavállaló, aki megtagadja a képzést szabálysértést követ el.

A dolgozót a munkáltató köteles soron kívüli oktatásban részesíteni, ha:

- a tűzoltóság ellenőrzése során hiányosságot tapasztalt,
- a vállalat tűzvédelmi vezetője hiányosságot tapasztalt;
- a dolgozó új munkakörbe kerül, megváltozik a tevékenység,
- ha 6 hónapnál hosszabb távollét után lép újra munkába;
- tűzeset után.

Az új felvételis dolgozók tűzvédelmi oktatása

Tűzvédelmi szempontból új felvételes dolgozónak minősül az intézményhez minden újonnan felvett dolgozó,

Az újfelvételes dolgozót addig nem lehet munkába állítani, amíg a felvételi lapon az oktatással megbízott személy az oktatás megtörténtét aláírásával nem igazolta.

Az oktatás megtörténtét a rendszeresített Tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni. Az oktatásban részesült dolgozó által aláírt nyilatkozatot a tűzvédelmi oktatással megbízottnak a felvétel sorrendjében lefűzve, sorszámozva kell megőriznie.

Folyamatos munkaviszonyban lévő dolgozók tűzvédelmi oktatása

Valamennyi folyamatos munkaviszonyban lévő dolgozó részére szükség szerint, de legalább **évente egyszer ismeret felújító tűzvédelmi oktatást** kell tartani.

Az oktatás megtörténtét Tűzvédelmi oktatási naplóban kell dokumentálni, és külön tűzvédelmi dossziéba tárolva kell elhelyezni.

Tűzvédelmi oktatás tematikája

Fő témakörök:

- a munkahely és a tevékenység tűzveszélyességi jellemzői,
- a Tűzvédelmi Szabályzatban, elrendeltekre;
- a tűzveszélyes tevékenységek végzésének feltételeit és szabályait,
- a tűz esetén a magatartásra (tűzjelzés, riasztás, mentés, beavatkozás, stb.);
- tűzvédelmi berendezés, felszerelés működtetésére, kezelésére;
- a dohányzási tilalom szabályainak betartására;
- a tűz- és robbanásveszély lehetséges okára, speciális előírásaira;
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire, felelősségre vonásra.

A gyakorlati oktatás témakörei:

- a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
- a tűzjelzés módjának lehetőségére, a tűzoltó felszerelések készülékek elhelyezése helyére,
- a kijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőség biztosítására, ember, anyag mentésére,

A gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról visszakerdezéssel meg kell győződni és ezt oktatási naplóba igazolni kell.

A terv szerint végrehajtott oktatásból bármilyen okkal kimaradt dolgozók részére az oktatást pótolni kell, pótoktatást az eredetivel azonos tartalommal és időtartamban kell megtartani.

Az ismétlődő tűzvédelmi oktatások végrehajtásáról az önkormányzat vezetője köteles gondoskodni az általa megbízott személyen keresztül.

Ismétlődő tűzvédelmi oktatás előírásai

A dolgozókat évenként ismétlődő - munkakörüknek megfelelő - tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.

Az oktatás megszervezése a polgármester, vagy az általa megbízott személy feladata. A tűzvédelmi oktatás megtartására felkérheti az Atlantisz Kft. szakembereit.

Az ismétlődő oktatásokat éves oktatási szempontok alapján kell végrehajtani. Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább egy órát kell biztosítani, ahhoz szemléltető eszközöket (tűzoltó készülék) is használni kell.

Az oktatásról oktatási naplót kell készíteni, mely tartalmazza az oktatást végző nevét, aláírását, időpontját, (év, hó, nap, óra) tárgyát a dolgozók beosztását, aláírását.

Tűzvédelmi oktatási napló előírásai

Az oktatásról készített naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia:


- az oktatás helyét és idejét,
- az oktatásra kötelezett személyek nevét és munkakörét,
- az oktatási tematikát és az alkalmazott segédletek, valamint segédeszközök pontos megnevezését,
- sajátkezű aláírását a részvételükről,
- az oktatást végző személy nevét, munkakörét és sajátkezű aláírását.

Tűzvédelmi szakvizsga előírásai

Az önkormányzatnál tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörű dolgozó: **Nincs.**

V. fejezet

Tűzjelzés

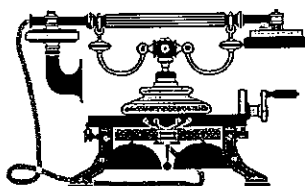

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) I. fejezet 5. § (1) bekezdése alapján, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).

A Tűzvédelmi törvény 5. § (2) bekezdés alapján, a törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

A tűzjelzésnek vagy kárjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címét),
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő telefonszámát.

Az önkormányzati tűzoltóság hívószáma: **105**, melyet minden telefonkészülék mellett el kell helyezni, amelyikkel közvetlenül hívható a tűzoltóság.


Tűzesetek bejelentése:

Az önkormányzat dolgozói, a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzet is kötelesek az önkormányzati tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni, és a kár színhelyét, a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul hagyni (helyszint biztosítani).

Az önkormányzatnál előforduló minden tüzesetet, függetlenül annak nagyságától, jellegétől, illetőleg megszűnésének módjától, azonnal jelenteni kell az intézmény vezetőnek a további intézkedések megtétele céljából.

VI. fejezet

Tűzvédelmi hatósági feladatot érintő kérdések



(1). Az önkormányzat esetében, a **261/2009. (XI. 26.) Korm. Rendelet** alapján, az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság, **Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága** jár el.

(2) A tűzvizsgálatban, a tűzvédelmi ellenőrzés során és a szakhatósági ügyekben, az önkormányzat területén a **Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága** jár el.

VII. fejezet

Általános tűzmegeelőzési feladatok

(1) Az önkormányzat közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszakos ellenőrzésükről, tevékenységet folytató vállalkozásnak, erre kijelölt személynek gondoskodnia kell.

(2) A Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, illetve a Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészülés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatot lehetővé kell tenni és abban a lehetőségek szerint (a tevékenység kiesése nélkül) közre kell működni.

(3) Az önkormányzat tevékenységi körével kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit minden munkavállalónak, vállalkozásnak kötelessége biztosítani.

(4) Az önkormányzat területén a Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága által végzett tűzvédelmi ellenőrzését, az intézmény vezetője és minden munkavállaló köteles biztosítani és lehetővé tenni.

(5) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épületek, az építmény, a helyiségek, vagy a szabadterek a tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 30 nappal a polgármesternek, vagy az általa megbízott személynek jelentenie kell a változást a Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának- az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével.

(6) Az önkormányzat területén megvalósuló minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, berendezés bevezetése csak úgy lehetséges, hogy a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatok el lettek rajta végezve. Ezeket mindenekelőtt a gyártótól, vagy a forgalmazótól kell beszerezni

(7) Az önkormányzat területén megvalósítandó új megoldások tervezése, a régi megoldások korszerűsítése, átalakítása előtt a terveket a Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságához egyeztetés céljából eljuttatja.

VIII. fejezet

Tűzvédelmi tevékenységgel kapcsolatos általános előírások

Magatartás tűz esetén

A tűz észlelésének pillanatában a tüzet észlelő riasztja a közvetlen környezetét, illetve létesítmény dolgozóit, szükség esetén a tűzoltóságot.

Észleléssel egyidejűleg megkezdik az épület kiürítését, kizárják a közműveket (áram, víz), és megkísérlik a tűz oltását.

Ügyelni kell a pánik helyzet elkerülésére, mivel az nehezíti az épület kiürítését.

Definíció:

A **pánik** kétségbeesett rémület, amiben a menekülési kényszer felülbírálja a józan eszt. A pánik gyakran bekövetkezik katasztrófa helyzetek során, és a hatása alá került személyek saját testi épségüket is veszélyeztethetik.

A szót a pszichológiában és a szociológiában is használják a kétségbeesett cselekvés szinonimájaként.

A jelenlévő vezető átveszi az irányítást és intézkedik elsősorban az:

- emberi élet mentésével, majd a tűz oltásával kapcsolatban,
- az éghető anyagok eltávolításáról, továbbá a tűz környezetébe jutható éghető anyagok távoltartásáról, A mentési munkálatok során megmentett javakat (berendezési tárgyakat, gépeket, anyagokat) tűzbiztos távolságba kell hordani,
- a tűz által veszélyeztetett terület védelméről,
- a tűzoltóság felvonulásához és tevékenységéhez szükséges út vagy terület stb. szabaddá tételéről,
- a tűzoltóság fogadásáról.

A tűz oltására, az önkormányzat minden dolgozója igénybe vehető, aki a tűzoltóság tűzoltás vezetőjének oltással kapcsolatos utasításait köteles végrehajtani.

Amennyiben valamelyik helyiségben valaki bent maradt, tájékoztatni kell a felelős vezetőt, majd az elsőnek kiérkezett tűzoltó egység vezetőjét.

Az épületbe visszamenni csak az életmentésben, vagy tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad. Ez esetben is csak kettő, vagy annál több személy végezheti a személyek mentését. A tűz oltásához a szükségletnek megfelelően a közelben levő összes tűzoltó készüléket használni kell

Tűz esetén az éghető folyadékot és azok tárolóedényeit, festékanyagokat, gázpalackokat, egyéb könnyen gyúló tűzveszélyes anyagokat a leggyorsabban tűzbiztos helyre kell szállítani.

Tűzvédelmi ügyiratok és okmányok kezelése

A polgármester, vagy az általa megbízott személy, köteles a tűzvédelmi ügyiratokat, okmányokat, továbbá a tűzvédelemmel kapcsolatos bármintemű iratokat naprakészen vezetni, külön tűzvédelmi dossziéba, olyan módon és állapotban tárolni, hogy azok az illetékesek számára bármikor megtekinthetők és visszakereshetők legyenek.

IX. fejezet

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

Az önkormányzat helyiségeit csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ezekben történő változás esetén a funkcióváltáshoz szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat le kell bonyolítani, ezért felelős a változtatással megbízott személy, vagy az azt folytató vállalkozás.

1. Munkaidőben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

2. A helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

3. A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.

4. A helyiségek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

Tűzveszélyes tevékenység



1. Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és / vagy / nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

2. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. épületben hegesztés, fémdarabolás stb.) csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad végezni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés engedélyezését, rendszeresített formanyomtatványon kell alkalmazni 2 példányban.

Az engedélyt a polgármester, vagy az általa megbízott személy adhatja ki.

Az önkormányzat területén, külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat vezetőjének vagy megbízottjának a feladata, azonban azt az igazgatóval, vagy az általa megbízott személlyel láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az engedélynek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját,
- pontos helyét, leírását,
- a munkavégző nevét,
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat,
- a tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetén a szakvizsga bizonyítvány számát.

3. A jelen utasításban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűz védelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

4. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig , amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

5. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

6. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

7. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

8. A tevékenység befejezését a munkákat végző dolgozó köteles az engedélyt kiadó személynek jelenteni.

9. Hegesztéssel, csak olyan személyt lehet megbízni, aki megfelelő szakvizsgálóval rendelkezik, egészségileg alkalmas, betöltötte a 18. életévét, valamint a felsoroltakon túl tűzvédelmi szakvizsgálóval, és az azt igazoló érvényes bizonyítvánnyal rendelkezik.

Dohányzás



1. Égő dohány neműt , gyufát tilos olyan helyre tenni ahol az tüzet okozhat.


2. A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával vagy piktogrammal kell jelölni.

3. A dohányzásra kijelölt helyet jól látható felirattal jelezni kell, valamint nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni

Raktározás és tárolás

Az épületek tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak

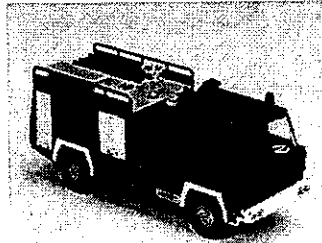

1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
2. Az építményben, helyiségben és a szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó - és zárószerkezetét, és a tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Kiürítés

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A biztonsági világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni!

Az elektromos működtetésű menekülési útvonaljelző lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó szabványban előírt ideig.

Az épületek átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijáratú útvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés, stb.) történő időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány jelzések működését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos műszaki megoldással szüneteltetni kell.

Az építmények kiürítése, és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket a feljebb leírt világító biztonsági jelzésekkel kell megjelölni.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 2-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról

is könnyen felismerhető legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, úgy a tűzvédelmi jelzéshez az eszköznek megfelelő előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni az épületen belül és szabadtéren.

Kémény

Az ellenőrzésüket évente, műszaki felülvizsgálatukat 4 évente kell elvégeztetni.

A füstcsöveket *1,5 méterenként, de legalább egy helyen* fémbilincssel az épület szerkezetéhez kell rögzíteni.

X. fejezet

Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Tüzelő-, fűtőberendezések

A tüzelő-fűtő berendezéseket, a fűtési szezon megkezdése előtt le kell ellenőriztetni.

Villamos berendezés

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen. Villamos kapcsoló szekrény és az éghető folyadék között 1 méter tűztávolságot kell biztosítani.

A villamos berendezést, ha jogszabály vagy szabvány másként nem rendelkezik:

- "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, építményben, szabad téren legalább 6 évenként,
- "D"- "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, építményben, szabad téren legalább 9 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

Villám elleni védelem

A villámvédelmi berendezést, a vonatkozó jogszabály előírásai szerint 9 évente felül kell vizsgáltatni.

A felülvizsgálat során, vagy már korábban észlelt hibákat, rendellenességet azonnal el kell hárítani és a javítás tényét hitelt érdemlően dokumentálni kell..

A villámhárító nem lehet korrodált, ezt meg kell akadályozni.

XI. fejezet

A tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Tűzoltó készülék, felszerelés

1. A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát (105) jól láthatóan fel kell tüntetni.

Tűzoltó készülék

A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést.

XII. fejezet

Tűzriadó terv

1. A kiadott Tűzriadó tervet, az Orvosi rendelő dolgozói előtt ismertetni kell.
2. A Tűzriadó Tervben rögzítetteket elméleti és gyakorlati oktatás keretében kell az érintett dolgozókkal tudomásul vetetni.
3. A Tűzriadó Terv elméleti ismertetését követően lebonyolítandó gyakorlatozás megvalósítását évente legalább egy alkalommal meg kell szervezni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását az Orvosi rendelő dolgozói kötelesek tudomásul venni és az utasítások szerint eljárni.

5. Az Orvosi rendelő minden dolgozójának, továbbá a külső vállalkozóknak és egyéb munkavállalóknak kötelessége, hogy egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén azonnal gyors információt adjon az esemény megtörténtéről a helyileg legközelebb eső, intézkedésre feljogosított személy egyike felé, a tűzoltóság riasztása érdekében.

6. A tűz jelzése, a tűzoltásban való részvétel, a személyi és az orvosi rendelő tulajdon védelme, mentése, továbbá az intézkedésre jogosult személyek a tűzoltó hatóság illetékeseinek utasítása a faluház területén lévő személyek részére kötelező.

7. Fentiek megtagadása, illetve nem megfelelő végrehajtása fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési, illetve bűnvádi eljárást von maga után.

XIII. fejezet

Helyiségek, szabadterek használati szabályait tartalmazó szabályzatok

IRODAHELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az iroda helyiség a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében nevesítve "D" Mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
2. A helyiségben a dohányzás nem tilos, viszont a dohányzó helyet ki kell jelölni, ott hamutartót el kell helyezni!
3. A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.
4. A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcsolódó éghető anyagokat lehet tárolni a szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfüzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak.
5. Elektromos főzőlap, kávéfőző használata megengedett, de az alá nem éghető anyagú hőszigetelő alátétet kell helyezni.
6. A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében az irodában elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.
7. A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre (kb. 80 cm) elegendő út állandóan szabadon maradjon.
8. Az iroda bejárati ajtajához közel, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os (ABC jelű) porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

9. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania. Hétvégét megelőző utolsó munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó munkanapon az összes elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell választani.
10. A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan körülmény ami tüzet okozhat eltávozása után nem marad. Köteles a helyiségből a hamutálat kivinni az csak kiürített állapotban maradhat a helyiségben. Hamutálat a helyiségben lévő szeméttartóba üríteni nem lehet, azt csak a szabadban elhelyezett szeméttárolóba lehet üríteni.
11. Az irodában lévő fővonalú telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát, mely **105** jól láthatóan el kell helyezni a tűzbejelentő telefon piktogrammal egyetemben.
12. Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért a helyiségben tevékenységet végző személyek a felelősek.

ÖLTÖZŐRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az öltözőket a **9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat** szerint **"D" Mérsékeltén tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
2. Az öltözők területén a dohányzás és a nyílt láng használata, az osztályba sorolástól függetlenül tilos! A dohányzási tilalomra figyelmeztető feliratot a bejárati ajtónál el kell helyezni.
3. Felirat az alábbi legyen:

Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
4. Az öltözők területére éghető folyadékot, éghető anyagot a munkavállalók ruházatán kívül bevinni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
5. Az öltözőkben a ruhákat csak a kijelölt helyen lehet tárolni, ülőalkalmatosságon a tárolás tilos! Lehetőség szerint az ülőalkalmatosságon ruhafélét még ideiglenesen sem célszerű tárolni.
6. Az öltözőkben a szekrények és ülőalkalmatosságok mentén kialakított közlekedési utakat állandóan biztosítani kell, azokat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.
7. A villamos berendezések kapcsolóit, továbbá az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
8. Az öltöző területén kávéfőzőt, villamos főzőlapot üzemeltetni tilos! Hajszáritó berendezést üzemeltetni lehet, de azt a szekrényben csak teljesen kihűlt állapotban lehet elhelyezni.

9. Eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiség áramtalanítását elvégezni, köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben tüzet okozó körülmény nem maradt.

ORVOSI RENDELŐ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. Ezen helyiséget a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint "D" Mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
2. Hulladékok gyűjtésére szemétkosarat kell biztosítani és annak ürítéséről rendszeresen, de legalább naponta kell gondoskodni.
3. A helyiségben a világításon és az orvosi ellátást biztosító műszereken kívül semmilyen más elektromos berendezést, eszközt, használni nem szabad.
4. Fűtőtesten és vezetékain, illetve annak közvetlen közelében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
5. A veszélyes hulladékokat jól zárható edényben szabad tárolni.
6. Az orvosi rendelő védelmére a folyosókon elhelyezett ABC porral oltó tűzoltó készülékek szolgálnak.
7. Az orvosi rendelő területén a dohányzás tilos!

FOLYOSÓK, KÖZLEKEDŐK, ELŐTEREK

1. Ezen helyiségeket a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint "D" Mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
2. A folyosókon, közlekedőkben, előterekben a közlekedésen kívül semminemű tevékenységet folytatni nem szabad és azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
3. Az ajtókat munkaidő alatt bezárni tilos!
4. Hulladék, szemét gyűjtésére megfelelő tárolóeszközt, cigarettavég gyűjtésére viszont hamutartót kell elhelyezni és azokat legalább naponta üríteni.
5. A folyosókból és közlekedőkből nyíló helyiségektől függően, megfelelő számú kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

IRATTÁR HELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az irattár helyiségek, a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében nevesítve "C" Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
2. Az irattár területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos.
3. Az irattár helyiségek területén elrendelt dohányzási tilalom miatt dohányozni a folyosón szabad, ahol az égő dohányneműt, gyufát a vízzel töltött edénybe kell elhelyezni.
4. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS !" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.
5. Az irattár helyiségek területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
6. Elektromos főzőlap /rezsó/ és kávéfőző csak hőszigetelő alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.
7. Villamos berendezést és kapcsolóját, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
8. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
9. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket /rezsó, kávéfőző/ és az irattárat feszültség mentesíteni kell.
10. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

RAKTÁRAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az önkormányzat területén lévő raktárakat a **9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat** értelmében **"D" Mérsékeltén tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
2. A raktár területén nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
3. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
4. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
5. A raktár közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet /amelyeket/ helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
6. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket /rezsó, kávéfőző / és az irattárat feszültség mentesíteni kell.
7. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

RAVATALOZÓRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A ravatalozó, a **9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat** értelmében nevesítve **"D" Mérsékeltén tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

A ravatalozó dolgozóit a tűzvédelmi szabályzat előírásain túlmenően az alábbiak betartására utasítom:

1. A helyiségben a dohányzás engedélyezett.
2. Az égő gyufa és dohány nemű, valamint az elhasznált dohány nemű elhelyezésére nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani.
3. A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
4. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag tartható.

5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

6. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

7. A helyiség bejárata közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db MSZ- EN szabványos porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, melyet a helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.

8. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény , amely utólag tüzet okozhat.

SPORTPÁLYÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A sportpályát 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint "D" Mérsékeltén tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1.A sportpálya épületében dohányozni tilos. A dohányzási tilalmat elrendelő táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.

2. Tűzveszélyes tevékenységet csak felügyelet mellett szabad végezni.

3. Menekülési útvonalat, lépcsőházat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

4. Rendezvény esetén az épület ajtajait nem szabad lezárni.

5. Az épület tűzvédelmi berendezésit mindig szabadon kell hagyni, azok üzemképességéről gondoskodni kell.

6. Az épület zárása előtt meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e olyan körülmény, mely tüzet okozhat.

Z á r a d é k

1. Jelen szabályzatban, mellékleteiben és függelékeiben bekövetkezett változást a változással egy időben (naprakészen) át kell dolgozni. Ennek teljesülése érdekében az önkormányzat területén történt változást, a polgármester az Atlantisz Holding Hungária Kft. tűzvédelmi szakembereinek köteles bejelenteni.
2. Azoknál a berendezéseknél, ahol próbaüzem folyik, annak megkezdése előtt a tűzvédelmi szabályozást el kell készíteni. Ideiglenes szabályzat legfeljebb 6 hónap időtartamra készíthető. Ennek letelte után 30 nappal a végleges szabályzatot el kell készíteni.
3. A tűzvédelmi megbízottnak gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzat munkálataival kapcsolatba kerülő külső munkavállalók a tűzvédelmi szabályozás rájuk vonatkozó részét megismerjék, ezt a megfelelő rész kimásolásával és oktatásával történjen.

Az Orvosi rendelő a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján Tűzriadó Terv készítésére kötelezett, azzal rendelkezi. Ennek megfelelően tűz esetén az abban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Jelen tűzvédelmi szabályzatban, mellékleteiben és függelékeiben foglaltak betartása az Intézmény területén tartózkodó valamennyi személyre kötelező.

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2011. április hó 15. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Répcelak, 2011. április 15.



.....
Polgármester

MELLÉKLETEK
A
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATHOZ

**RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA**

SORSZ	MEGNEVEZÉS	ALAPTERÜLETE			
		m2	C	D	E
<i>Sportpálya</i>					
1.	Szélfogó	9,8			9,8
2.	Folyosó	46,6		46,6	
3.	Bírói öltöző	9,5		9,5	
4.	Öltöző I.	16,4	16,4		
5.	Fürdő I.	13,4			13,4
6.	Öltöző II.	16,4	16,4		
7.	Fürdő II.	13,4			13,4
8.	Öltöző III.	16,4	16,4		
9.	Raktár	12,2		12,2	
10.	Gázóra helyiség	4,0		4,0	
11.	Kazánház	13,7		13,7	
12.	Tekepálya előtér	6,8			6,8
13.	Mosó-szárító	24,8		24,8	
14.	Női Wc	9,7			9,7
15.	Férfi Wc	10,0			10,0
16.	Szertár	18,0		18,0	
17.	Iroda	15,1		15,1	
18.	Büfé	36,7		36,7	
19.	Tekepálya	150,0		150,0	
<i>Pénztárépület</i>					
20.	Pénztár	4,0		4,0	
21.	Vill.kapcsoló helyiség	4,0		4,0	
22.	Női Wc	4,4			4,4
23.	Férfi Wc	8,3			8,3
Összesen:					
		463,6	49,2	338,6	75,8
		100%	11%	73%	16%
<p>A fentiek és a 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet alapján az SPORTPÁLYA ÉPÜLETÉT 464 m²-el "D"-, azaz "Mérsékeltén Tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolom.</p>					

TŰZRIADÓ TERV

Jelen Tűzriadó Terv az Önkormányzat/Orvosi rendelő/ Tűzvédelmi Szabályzatának része, betartása és végrehajtása mindenki részére kötelező, a benne foglaltakat évenként gyakorolni kell, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak betartásával és a (2) bekezdés értelmében az Intézmény Tűzriadó Tervét az alábbiak szerint határozom meg:

Tűzjelzés, létesítmény elhagyásának módja

Aki az Orvosi rendelő területén tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez köteles azonnal jelezni a Tűzoltóságnak.

A Tűzoltóság hívószáma: 105.

• A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:

1. A tüzeset, káreset pontos helyét, címét;
2. Mi ég, milyen terjedelemben, mi van veszélyeztetve;
3. Emberélet veszélyben van-e;
4. A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.

A Orvosi rendelő területén tűzjelzésre használható telefonkészülék a rendelőkben található.

• Tűz észlelése esetén a riasztás rendje:

1. Tűz észlelése esetén elsőként a veszélyeztetett épületrészben tartózkodó személyeket kell értesíteni. Az értesítés tűzilármával történik:

TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN

kiáltás ismétlésével.

2. Ezt követően a fenti hívószámon a Tűzoltóságot értesíteni kell. (105)
3. Ezt követően az Orvosi rendelő vezetőjét kell értesíteni.

Neve: Telefonszámok:

4. Ezt követően a Polgármestert kell értesíteni, ha nem tartózkodik a területen, akkor a megfelelő telefonszámon kell értesíteni.

Neve: Telefonszámok:

5. Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy a gázkészülék sérül, tűzbe kerül, úgy az illetékes gázszolgáltatót értesíteni kell:

Neve:.....Telefonszámok:

6. Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy az épület(ek) áramtalanítását el kell végezni az illetékes áramszolgáltatót értesíteni kell.

Neve:.....Telefonszámok:

7. Abban az esetben, ha a tűz által személyi veszélyeztetés történt, akkor a mentőket értesíteni kell még akkor is, ha sérülés nem történt (értelemszerűen sérülés esetén a mentőket értesíteni kell)

Telefonszám: **104**

8. Abban az esetben, ha vélelmezhetően bűncselekmény következtében keletkezett a tűz a rendőrséget értesíteni kell.

Telefonszám: **107**

• **A létesítmény elhagyásának rendje:**

1. A kiürítésnél a kiürítendő munkát két szempont jellemzi, úgymint a személyek és a tárgyak kiürítése. Elsődlegesen a személyek mentését kell elkezdni.
2. A kiürítésnél a második szakaszban a tárgyak mentését kell elvégezni.
3. Amikor a személyek kimentése megtörtént a tűz területén tevékenykedő vezető köteles ellenőrizni a munkavállalói és egyéb személyek létszámot.
4. A mentés addig nem tekinthető befejezettnek amíg valamennyi területen tartózkodó személy megléte nem bizonyos.

Ez a kiürített személyek körében végzett névsorolvasással történjen. Csak abban az esetben lehet a mentést befejezettnek tekinteni, ha a létszámellenőrzés alkalmával minden mentendő személy megtalálható volt.

A létesítmény kiürítésénél minden esetben figyelembe kell venni a következőket:

- A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető legkevesebb legyen.
- Az épület, helyiség egy idő után telítődik füsttel, de a helyiségek alsó légrétege lényegesen később telítődik, így a menekítést lehajolva esetleg kúszva is lehet végezni.
- Az olyan helyiségekbe ahonnan a kiút előre nem látható a bemenetelt meg kell tiltani.
- Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek.
- A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.

- A menekítésre a melléklet szerinti térképen megjelölt útvonalat kell használni, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható.

Munkavállalók tennivalói tűz esetén

- Az a személy, aki a tüzet észleli azonnal köteles az első részben meghatározottak szerinti riasztást (hangos szó, tűzjelző, tűzoltó berendezés üzembe helyezése) és tűzjelzést végrehajtani. A Tűzoltóság részére célszerű annak a személynek jelezni a tüzet aki észlelte, hiszen Ő bír a legtöbb információval a tűzről. Abban az esetben, ha fontosabb feladat vár a személyre a menekítésnél a tűzjelzést más személy is elvégezheti.
- Azon személy feladatává válik a terület kiürítése aki abban a pillanatban a helyszínen tartózkodik, de lehetőleg az ott folyamatosan munkát folytató végezze.
- A tűz területén tartózkodó munkavállalók segítenek azon kollégáiknak, akik a tűz keletkezés helyszínén végeznek munkát. Gondoskodnak a kimentettek biztonságos térbe való juttatásának elvégzéséről.
- A szintek (épület) áramtalanítását a kiürítés elvégzése után el kell végezni, ezt az ügyeletes szakember tegye meg. A tűzoltóság részére az áramtalanítási nyilatkozat aláírási jogát az ügyeletes szakemberre ruházom. Ha ilyen nincs a helyszínen, akkor az áramtalanító személy.
- A férfi munkavállalók feladata a keletkezett tüzek során az elsődleges tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel, eszközökkel.
- Az épületek valamennyi szabadba vezető ajtaját teljes terjedelmében ki kell nyitni. További feladata a létesítmény létszámának pontos megállapítása.
- Azokon a helyeken, ahol személy nem tartózkodik az ott munkát végzők feladata a tűz nagyobb kiterjedésének a megakadályozása, ennek érdekében gáz kizárása, elektromos rendszerek áramtalanítása, fokozott tűzveszélyes anyagok a tűztérből való kimentése, a veszélyeztetett területek kiürítésének kezdeményezése, tűzoltás elkezdése.
- Az anyagi javak mentése csak úgy történhet, hogy azzal párhuzamosan sérülés vagy emberélet ne kerüljön veszélybe. Anyagi javak mentése csak a személymentés elvégzése után történhet.

A létesítmény főbb veszélyforrásai

- Elsődleges veszélyforrásként a tüzelő-fűtőberendezés környezetében keletkező tüzet jelölöm meg.
- Másodlagos veszélyforrás az elektromos zárlatból keletkező tüzet jelölöm meg.

A létesítmények helyszínrajza

Az Intézmény helyszínrajzát el kell készíteni és jelen Tűzriadó Terv mellékleteként kell kezelni.

A helyszínrajzokon a következő jelöléseket kell elvégezni:

- Tűzoltó készülékek helyei
- Épületgépészeti berendezések központi elzárói (villamos áramtalanítási pont, vízrendszer kizárási pont);
- Tűzjelzésre használható telefonok elhelyezési pontjai;
- Az épületekből történő menekülési útvonal megjelölése a kezdetétől zárt és a haladási irány felé mutató zöld nyíllal.

A tűzoltás céljára igénybe vehető vízszerzési hely elsősorban az utcai tűzcsapok

Répcelak, 2011.április 15.

.....
Intézmény vezető

Visszatérő feladatok, határidők

Tűzoltó készülékek:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a, szemrevételezés | negyed évenként |
| b, ellenőrzés: | (EN3-ast évenként, MSZ 1040-est félévente) |
| c, nyomáspróba | 5 évenként(EN-es CO2-t 10 évente) |
| d, leselejtezés CO2 oltó kivételével | 20 évenként |
| CO2 oltó | 50 évenként |

Tűzvédelmi oktatás:

- a, Új dolgozó, munkába lépés előtt, ismétlő jelleggel évenként egy alkalommal.
- b, Ismétlődő oktatás. /évenként egy alkalommal/.
- c, tüzeset után.

Elektromos rendszerek, berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

- "C" tűzveszélyességi osztályú helyiség esetén 6 évenként.
- "D-E" tűzveszélyességi osztályú helyiség esetén 9 évenként.

Villámvédelem

9 évenként.

Tűzvédelmi Szabályzat

Változás esetén (jogszabály, technológia, átépítés stb.).

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Változás esetén.

Tűzriadó Terv:

Változás esetén.

Engedély tűzveszélyes munka végzésére

Az 20.....-n megtartott helyszíni szemle alapján,
20.....-n.....órától, 20.....-nóraig,
.....név (.....hegesztői engedély szám,
.....tűzvédelmi szakvizsga szám) részére a tűzveszélyes munka
végzést az alábbi feltételek mellett engedélyezem:

1. Csak műszakilag és biztonságtechnikailag, kifogástalan készülékkel dolgozhat.
2. Éghető anyagok a tűzveszélyes munkavégzés helyétől 5 m-es körzetben nem lehetnek, vagy azokat nedves ponyvával le kell takarni.
3. A munkavégzés időtartama alatt a helyszínen készenléti helyzetben kell tartani: -
..... tűzoltó készülék
- vödör víz
- egyéb tűzoltó felszerelés.
4. Az elhasznált elektródavégek gyűjtéséhez 1 db fémedényt kell alkalmazni.
5. A munka befejezését követően a tűzveszélyes munkát végző, köteles az engedélyt kiadónak személyesen bejelenteni a munka elvégzését, valamint azt a körülményt, hogy a színhelyet átvizsgálta és tűzvédelmi szempontból különöset nem talált.

6.Egyéb:.....
.....

.....
engedélyt kiadó

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok megtartásáért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok.

....., 20...hónap

.....
munkát végző

A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése

Ügyirat szám:

Tárgy: A tűzoltást befolyásoló változás
bejelentése

Címzett:

.....
(A hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. törvény 6. §-a alapján bejelentem, hogy:

.....
.....

(cég megnevezése, címe) a területén tűzoltást befolyásoló változás következett be

.....

(pl. közművezeték elzárása, tűzoltási felvonulási területen útfelbontás, tűzcsap meghibásodás,
oltóvíztároló medence meghibásodása stb.)

A tűzoltást befolyásoló változás felszámolásának várható időpontja:

.....

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében a változás idejére tett intézkedések felsorolása:

.....

- A változással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy:

.....

..... (név, beosztás, telefonszám)

Dátum:

.....
aláírás (cég képviselője)

Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése

Ügyirat szám:

Tárgy: Tűzvédelmi helyzetre kiható
tevékenység bejelentése

Címzett:

.....
(A hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. törvény 20. § (1) bek. alapján bejelentem, hogy

.....
..... (cég megnevezése, címe) a területén
tűzvédelmi helyzetre kiható új tevékenységet kezdünk meg, amely létesítmény
tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását eredményezte. (az új tevékenység
leírása: pl. új technológiai folyamat bevezetése, új termék(ek) tárolása, felhasználása, tűz-,
vagy robbanás veszélyes gép, berendezés leírása, az új tevékenység igényelt-e építési,
működési és telep engedélyezési eljárás lefolytatását stb.)

.....
.....
A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység megkezdésének várható időpontja:

.....
A bejelentésemhez mellékelem a létesítmény új tűzveszélyességi osztályba sorolását.

Az ügyintézésért felelős személy megnevezése (név, beosztás, telefonszám)

.....
Dátum:

.....
aláírás
cég képviselője

MEGBÍZÓLEVÉL

Név:.....

Anyja neve:.....

Születési helye, év, hó, nap:

Jogkörömnél fogva megbízom Önt:.....

.....dolgozóját intézetünknel, létesítményünknel
tűzvédelmi megbízottnak.

Munkaköri területén, felelős a tűzvédelmi utasítások betartásáért, betartatásáért.

Jelen megbízásom a visszavonásig érvényes.

Répcelak, 20... .. hó nap

.....
Polgármester

Jegyzőkönyv

Készült:.....hely,.....év,.....hó,.....nap.

Tárgy: *Tűzriadó Terv gyakorlása.*

A mai napon az Orvosi rendelőben., a Tűzriadó tervben foglaltak szerint gyakoroltuk a tűz esetén végzendő tennivalókat.

A tűzjelzés hangos szóbeli figyelmeztetéssel történt, (az észlelést imitálva a tűzkeletkezés helyén) a továbbiakban a tűzriadó terv szerint. Az épületet a benne tartózkodó személyek-gyermekek.....perc alatt elhagyták. A Tűzriadó Tervben feladatot kapott személyek , dolgozók ismerték és elvégezték feladatukat.

A tűzriadó gyakorlása során a következőket

tapasztaltuk:.....

.....

.....

Tűzhelye:.....

Imitáció (pl.: piros zászló, *felirat*: füst van, tűz van):.....

A tűzriadó gyakorlás *sikeres* : ill. *meg kell ismételni* (eredményt jelölni a négyzetben)

Kmf.

.....
Intézményvezető